

## 別紙1 (工場の概要)

### 1. 公益財団法人南信州・飯田産業センター 航空宇宙産業クラスター拠点工場 (熱処理棟・表面処理棟)

#### ◆ 概要図 別図-1 参照

##### ■ 概要

- 敷地面積 : 5806.49 m<sup>2</sup>
- 駐車場台数 : 38台

### 2. 公益財団法人南信州・飯田産業センター 航空宇宙産業クラスター拠点工場 表面処理棟

※公募対象となるエリアは、「表面処理事業 B」となります。ご注意ください。

#### ◆ 表面処理棟平面図、表面処理棟求積図 別図-2 参照

#### ◆ 工場の概要

##### ■ 構造形式

- 構造種別 : 鉄骨造  
標準装備 : 屋根 ; カラー鉄板折板葺き、外壁 ; ALC
- 規模 : 地上2階 高さ 8.85m
- 建築面積 : 1,105.70 m<sup>2</sup>
- 延床面積 : 1,273.00 m<sup>2</sup> (1F : 1,105.50 m<sup>2</sup>、2F : 167.50 m<sup>2</sup>)
- 基礎形式 : 直接基礎 (N値 50以上)
- 天井高 : 6m
- 耐床荷重 : 10 kN/m<sup>2</sup> (機械設備対応)
- クレーン設置 : なし
- フロア構成 : 1階 表面処理工場、事務室、作業室、トイレ  
2階 倉庫

##### ■ 電気設備

- 高圧・動力設備 : 個別契約 高圧は予備管路1本  
低圧はケーブルラック予備スペース
- 低圧設備 : 契約は高圧電力、契約容量はデマンド (1,000KW程度を想定)  
設備容量は、電灯 150KVA 動力 2,100KVA
- 引込方法 : 北西側道路付近から架空引き込み
- 電灯・コンセント設備 : 基本照明 事務所 ; 1,000 lx、工場 300 lx  
水回りコンセント標準装備 (生産系一部別途)
- 弱電設備 : 個別契約
- 自動火災報知設備 : 標準装備

■ 機械設備

- 給水設備 : 量水器40mm標準装備
- 汚水排水設備 : 公共下水道へ排水
- 雨水排水設備 : 一部地下浸透方式、西側河川に放流
- 工場排水設備 : 処理が必要な排水については個別対応
- トイレ設備 : 水洗トイレ (男女別)
- 給湯室 : 電気温水器付き流し
- ガス・空調設備 : 電気冷暖房設備

◆ 事業別該当箇所

【1F】

■ 表面処理事業 A (緑色)

- ・ 表面処理 A
- ・ 事務室 1
- ・ 作業室 1～5
- ・ 階段
- ・ 階段下部物入


■ 表面処理事業 B (紫色)

- ・ 表面処理 B
- ・ 事務室 2
- ・ 機械室

■ 共有スペース (赤色)

- ・ 男子 WC 女子 WC
- ・ 手洗

1 F

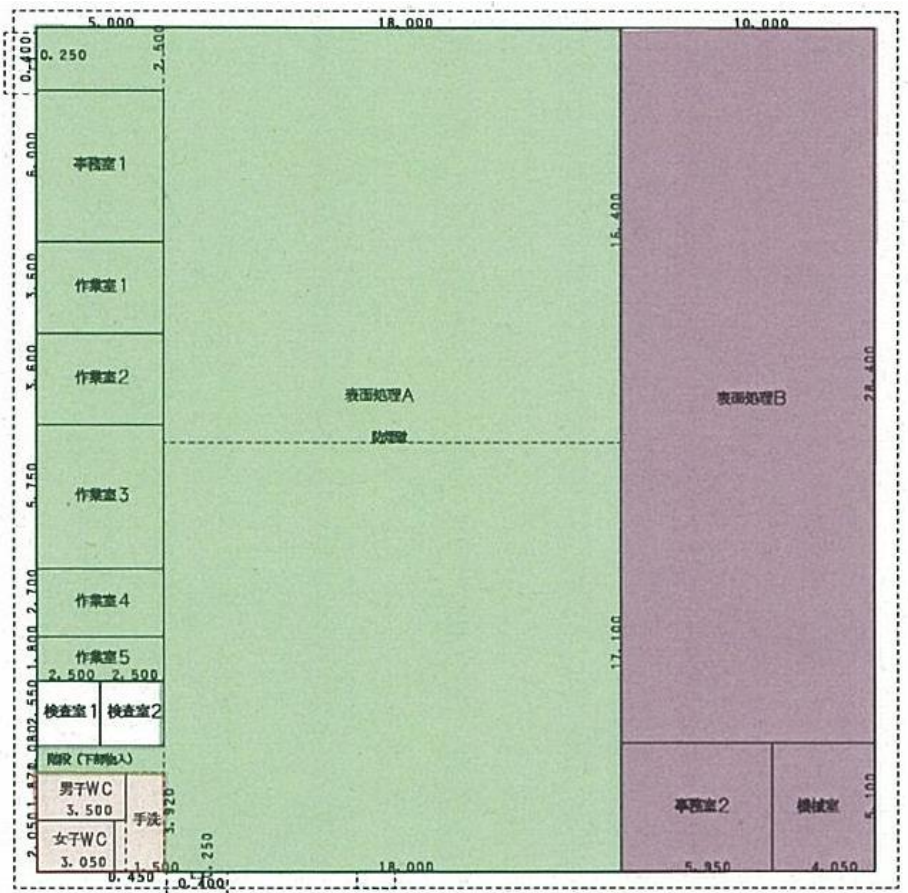

【2F】

■ 表面処理事業A (緑色)

- ・ 倉庫

2F

